


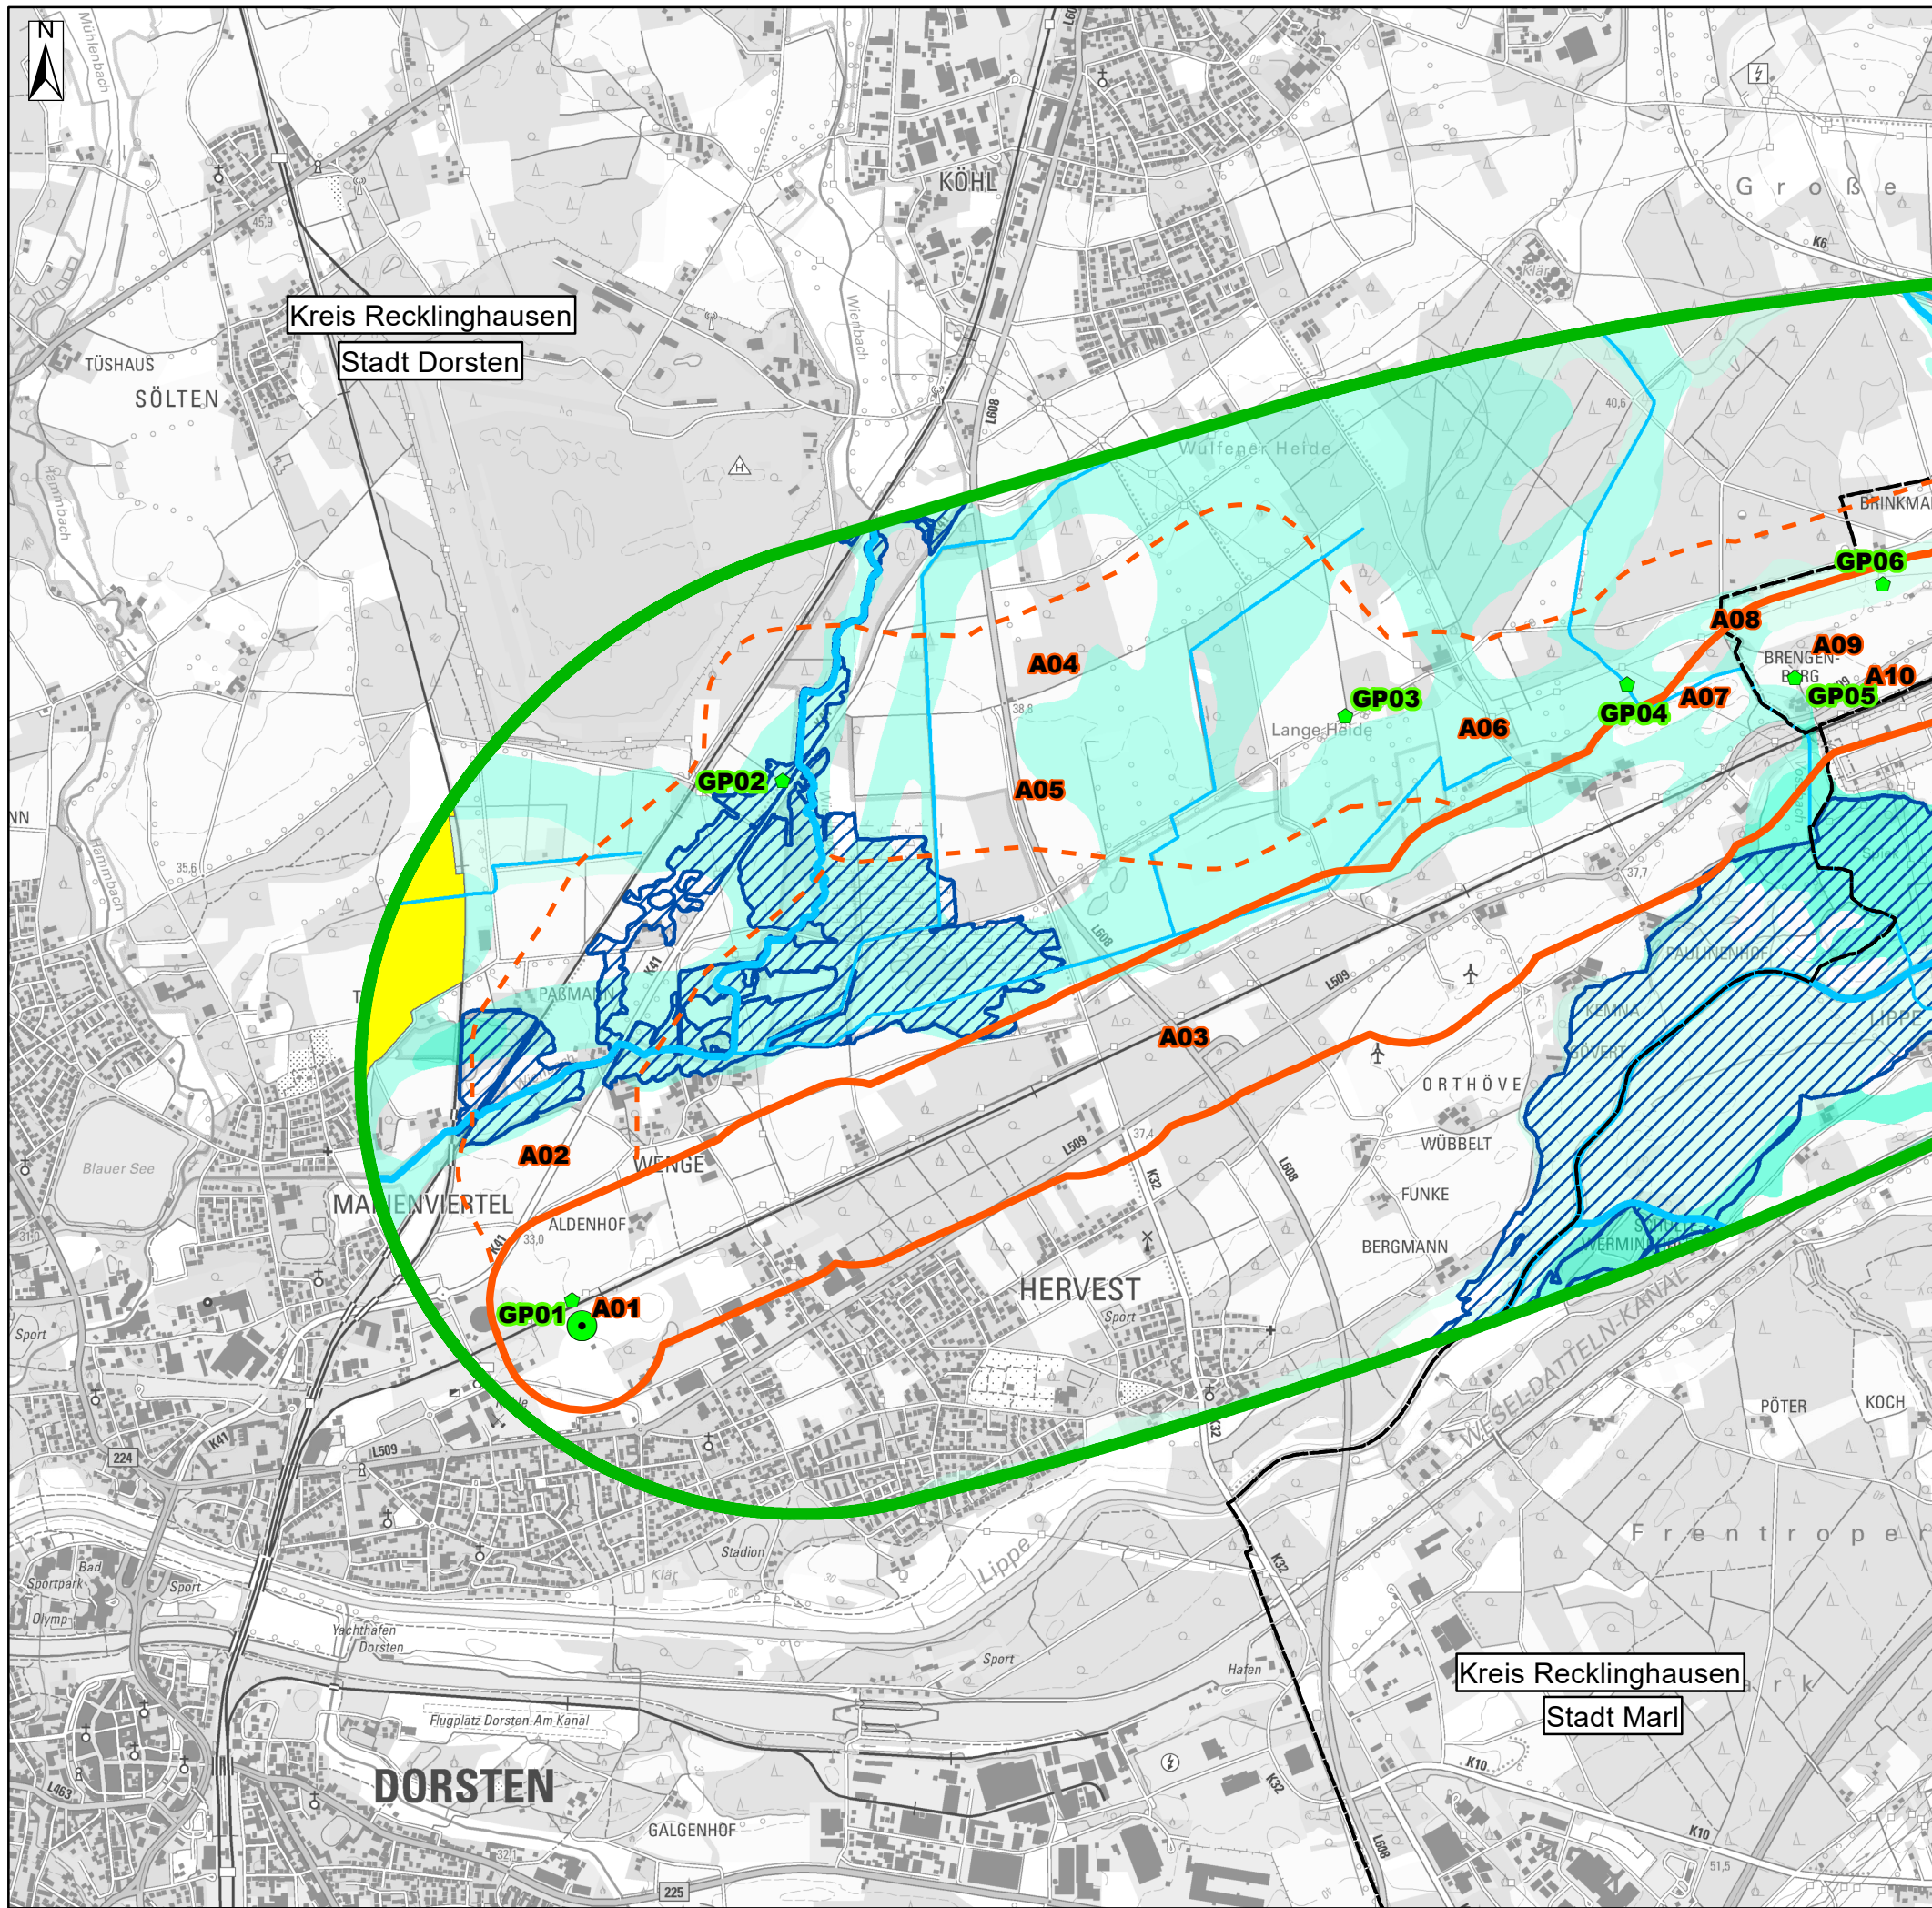

Legende

- Grenze Untersuchungsraum ROV
- Antragskorridor
- Variantenkorridor
- Start-/Endbereich
- Gelenkpunkte
- Gemeindegrenzen

Wasserrechtliche Vorgaben nach ELWAS (MULNV)

- Oberflächenwasserkörper (Fließgewässer) nach WRRL
- Gewässernetz (Fließgewässer sonstige)
- Wasserschutzgebiet, Schutzzone III
- Überschwemmungsgebiete, festgesetzt

Bereiche mit oberflächennahem Grundwasserstand nach BK50 des GD NRW

- Grundwasserstufe 1 (0 - 4 dm)
- Grundwasserstufe 2 (4 - 8 dm)
- Grundwasserstufe 3 (8 - 13 dm)



Gladbeck, April 2022

Leitung: Geplante Wasserstoffleitung Dorsten - Marl

Stadt: Dorsten, Haltern, Marl

Kreis: Recklinghausen

UVP-Bericht im Raumordnungsverfahren für die geplante Wasserstoffleitung Dorsten-Marl (DoMa) der Open Grid Europe GmbH

Karte 6: Bestand Schutzgut Wasser

Kartengrundlage © Land NRW 2022

Erstellungsdatum

25.04.2022

Rev.

1.2

Originalformat

A3

Maßstab

1 : 25.000

Blatt-Nr.

1